





POZIOM PORÓWNAWCZY	140.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	151.60
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	150.10
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI	0‰ 6.0
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	0.0 6.0
HEKTOMETRY	

Generator punktowy 7.29a (www.epi-graf.com.pl)
Nazwa pliku: DANKOWICE-Jordanów Projekt: Rt

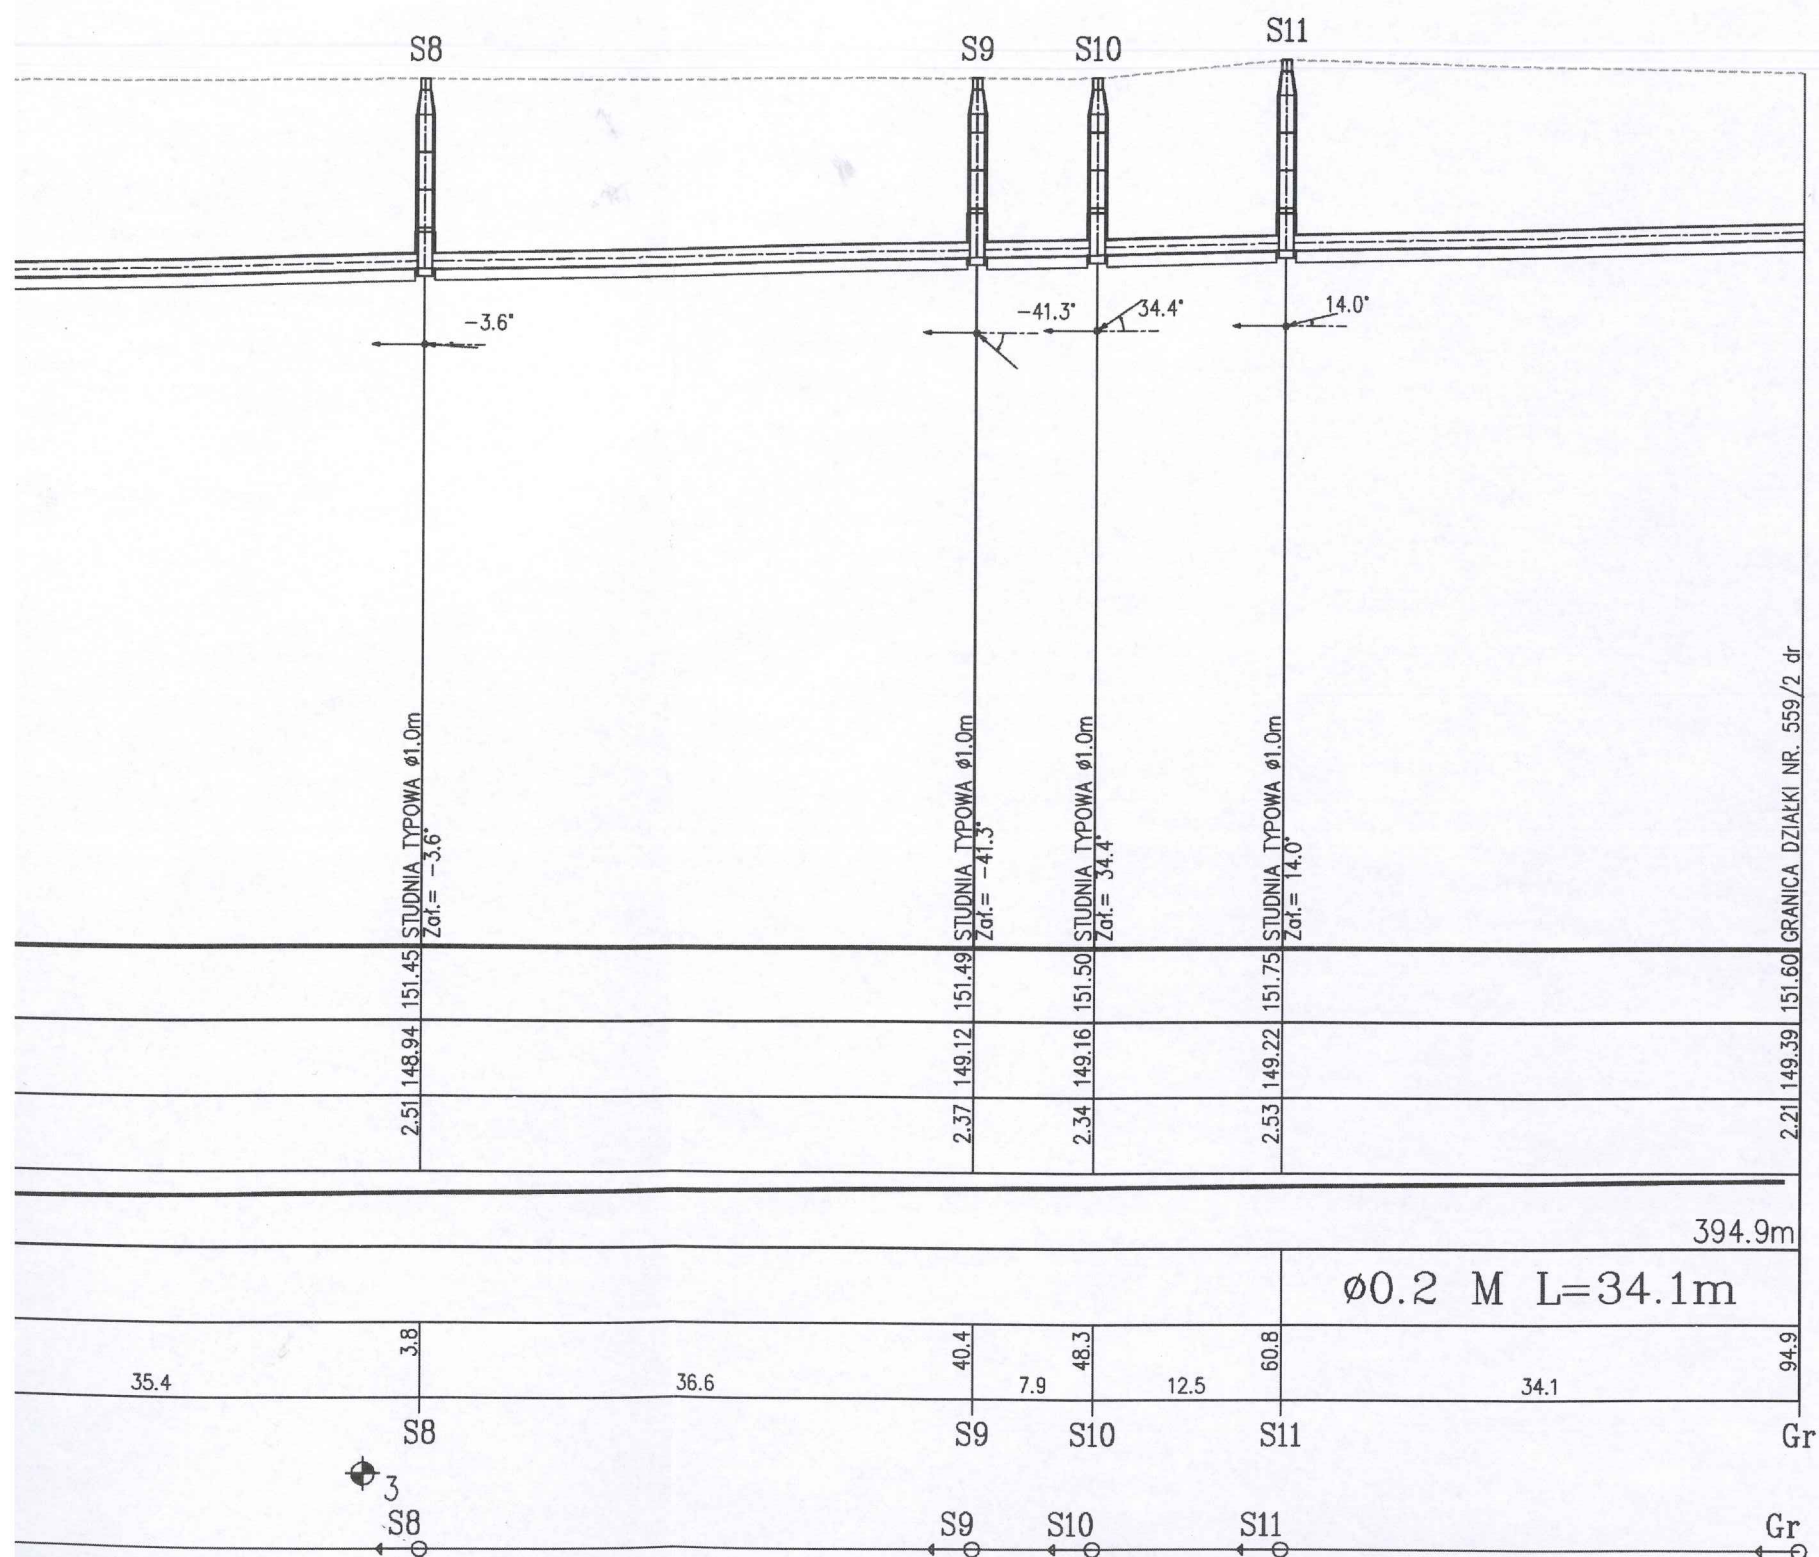

BIURO PROJEKTOWANIA inż. JAN WITKA ŁUKASZOWICE 15 ; 55-010 ŚW.KATARZYNA TEL. 3116-329			
Nr zlec.	Inwestor: Gmina Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55; 55-065 Jordanów Śląski		
	Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA DLA m. JORDANÓW		
Podziałka: 1:500	Projektował	Inż. Jan Witka	56/77/Wwm
	Kreślił	Inż. Jan Witka	07/2010
	Sprawdził	Inż. Edward Stankiewicz	188/80 WBPP
Temat: PRZEKRÓJ PODŁUŻNY KANAL SANITARNY KS			Nr rys. 05

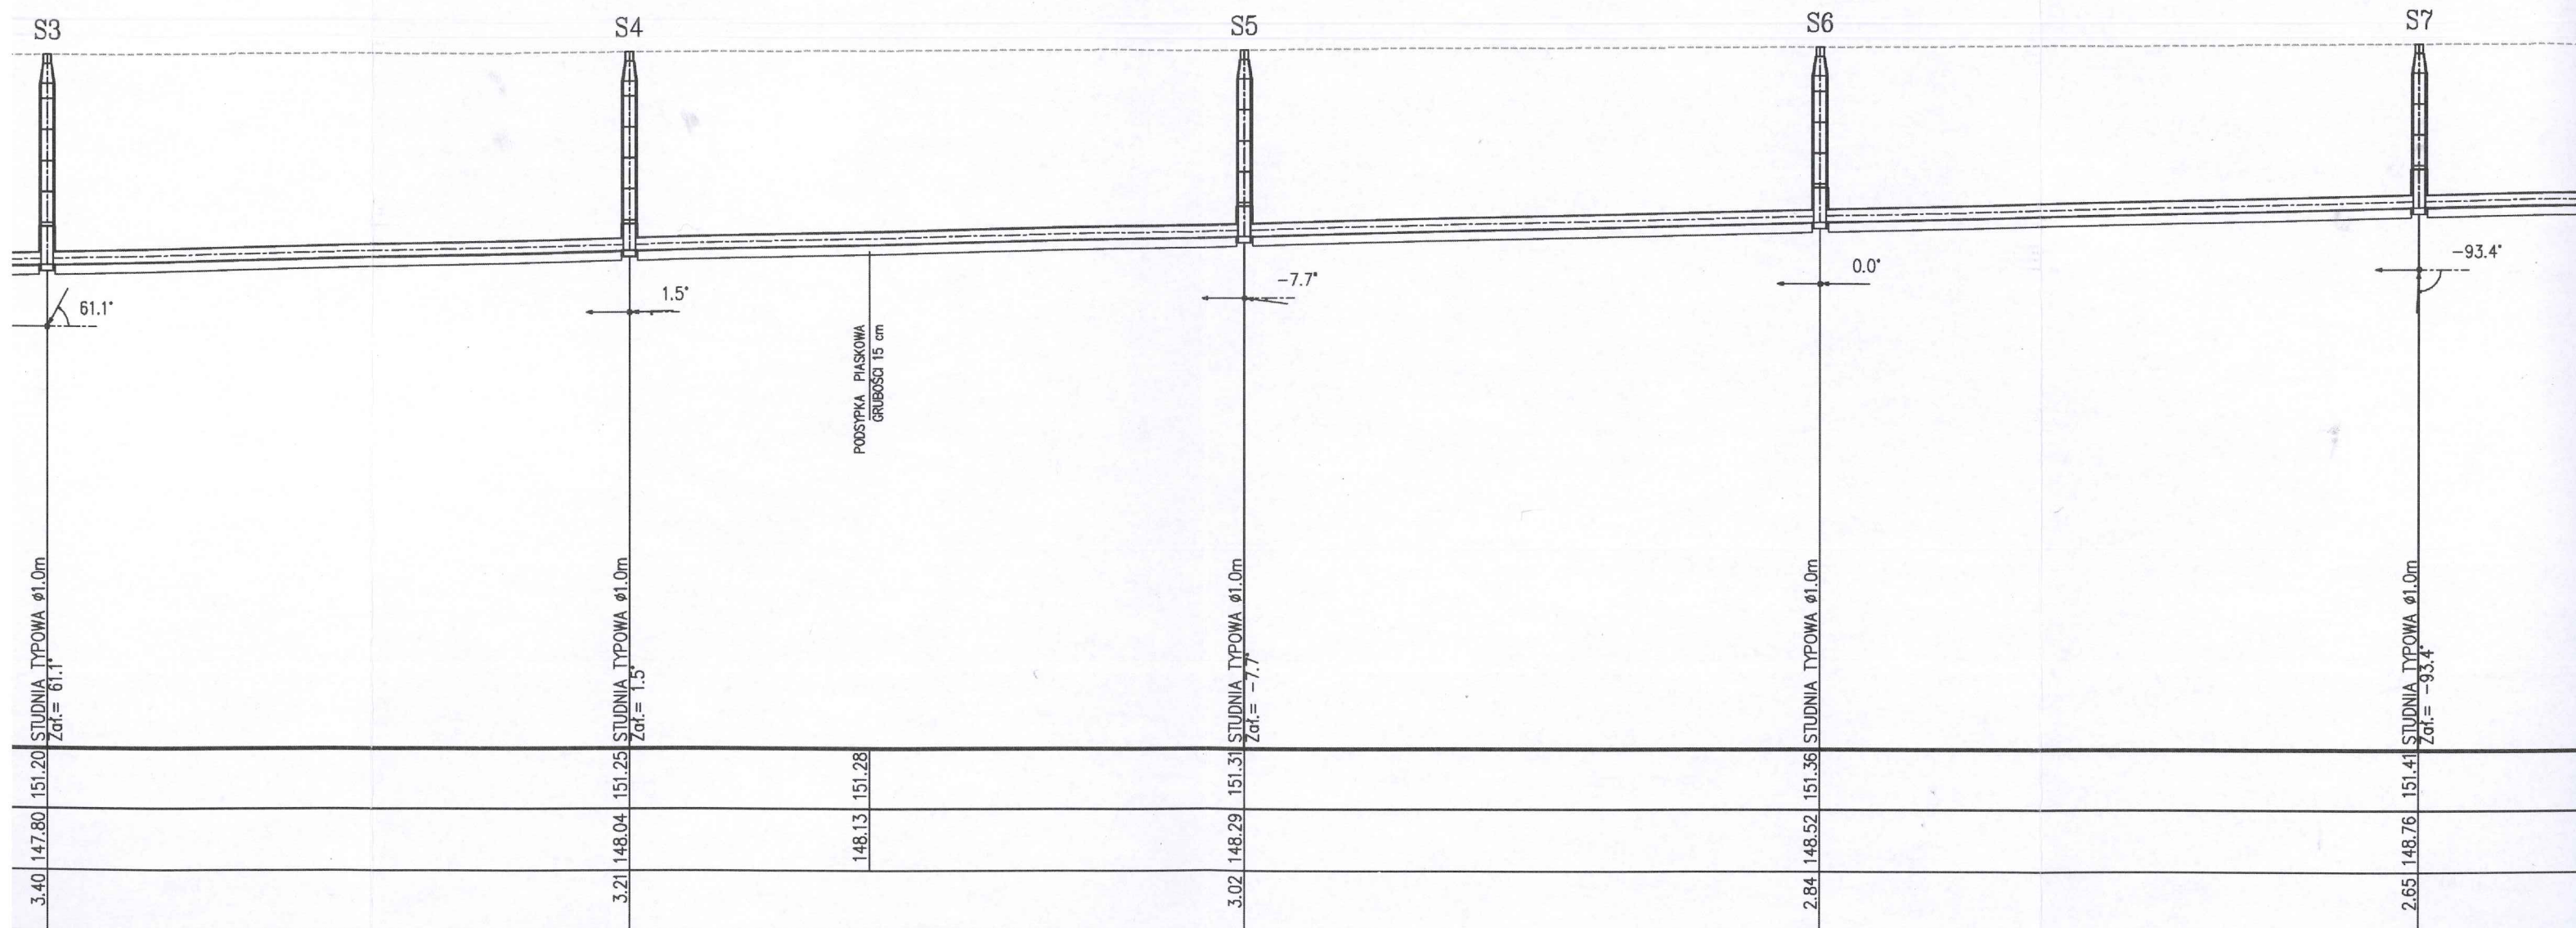


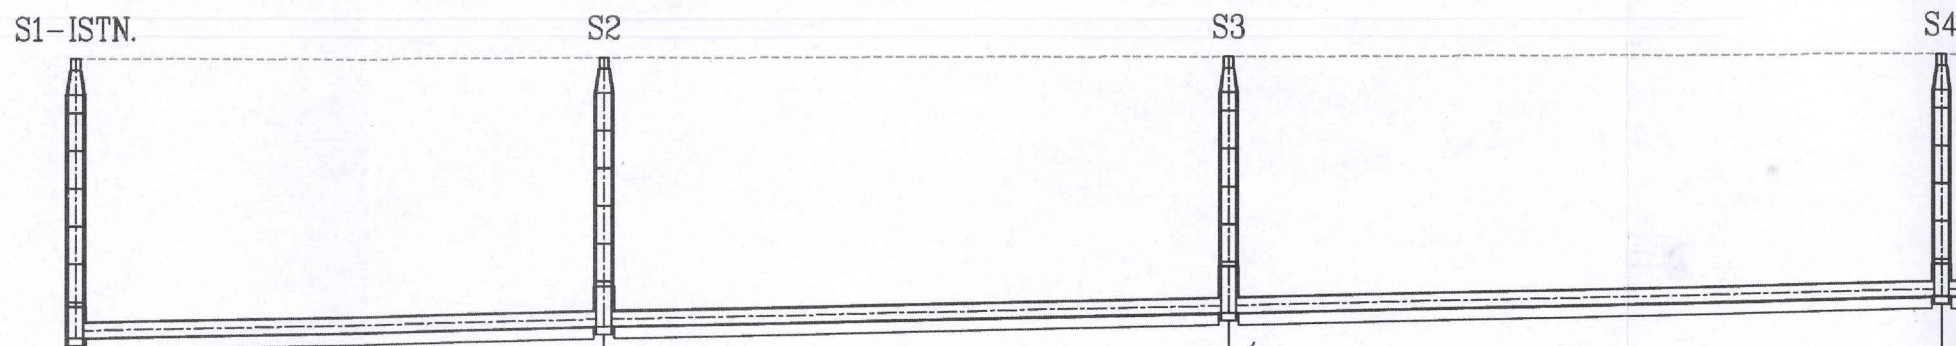


POZIOM PORÓWNAWCZY 140.00 m n.p.m.


RZĘDNA TERENU ISTN.	151.12	151.16	151.20	151.25
RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU	147.42	147.59	147.80	148.04
ZAGŁĘBIENIE DNA PROJ. KANAŁU	3.70	3.57	3.40	3.21
SPADKI, DŁUGOŚCI	5‰			
ŚREDNICA, MATERIAŁ				
ODLEGŁOŚCI	0.0	35.0	41.4	47.2
HEKTOMETRY	S1-ISTN.	S2	S3	S4

Generator rysunkowy 7.23a (www.epi-graf.com.pl)
Nazwa pliku: DANKOWICE-Jordanów Projekt: KS




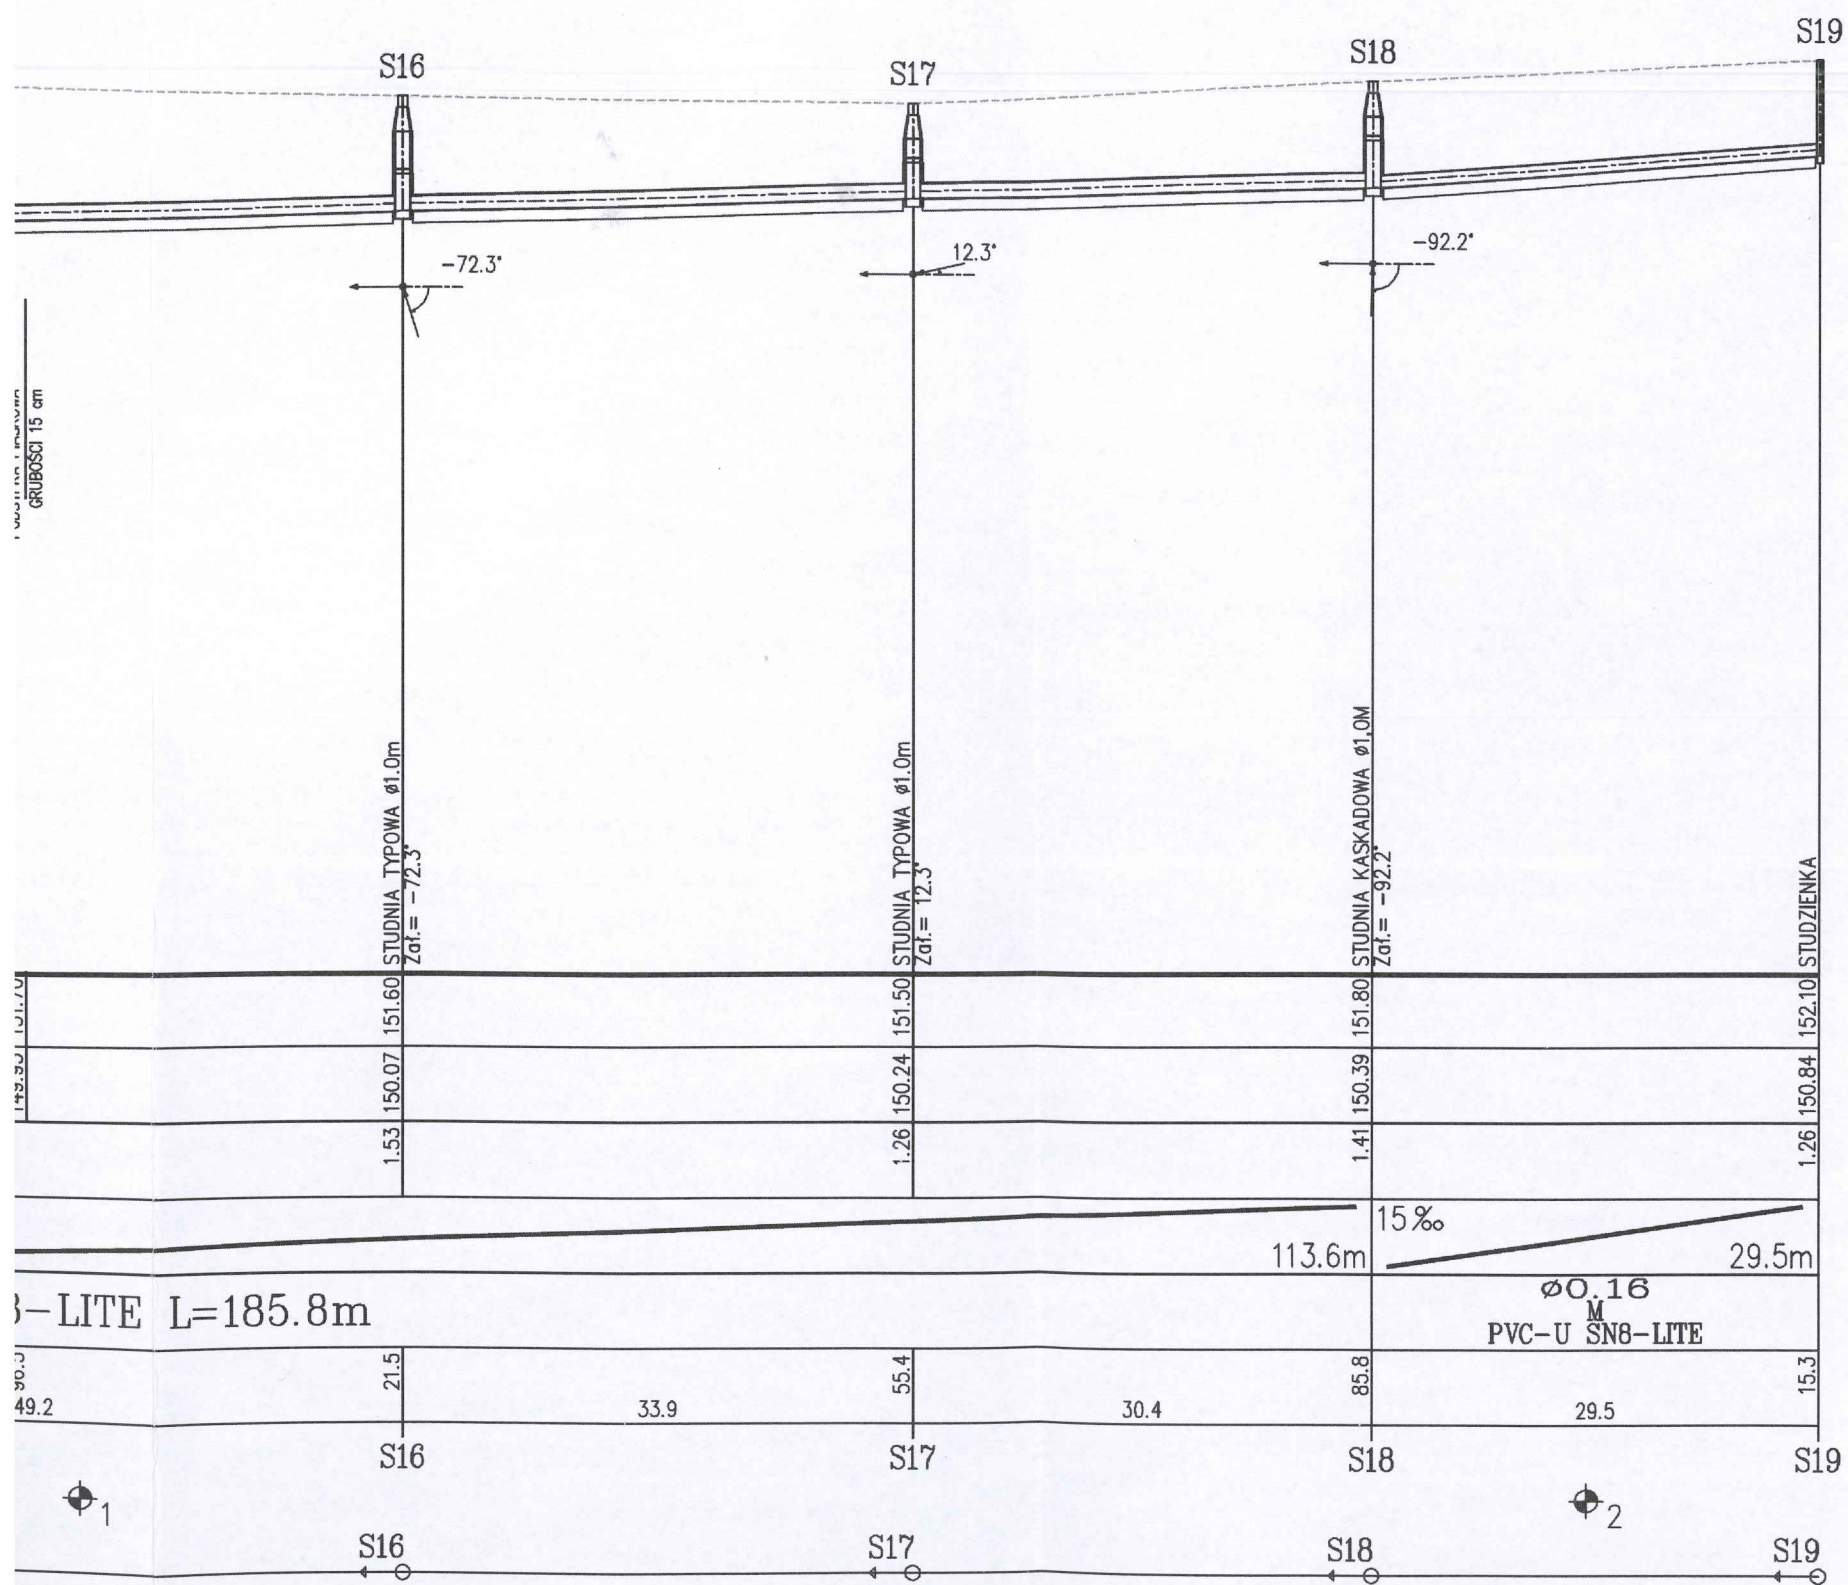


BIURO PROJEKTOWANIA inż. JAN WITKA ŁUKASZOWICE 15 ; 55-010 ŚW. KATARZYNA TEL. 3116-329			
Nr zlec.	Inwestor: Gmina Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55; 55-065 Jordanów Śląski		
	obiekt: KANALIZACJA SANITARNA DLA m. JORDANÓW		
	Podziałka:		
1:500	Projektował	inż. Jan Witka	56/77/Wwp 07.2010
	Kreślił	inż. Jan Witka	55-010 Św. Katarzyna, ŁUKASZOWICE 15
	Sprawdził	inż. Edward Stankiewicz	188/80 WBPP
Temat: PRZEKRÓJ PODŁUŻNY KANALIZACJA SANITARNA Ks1			Nr rys. 06

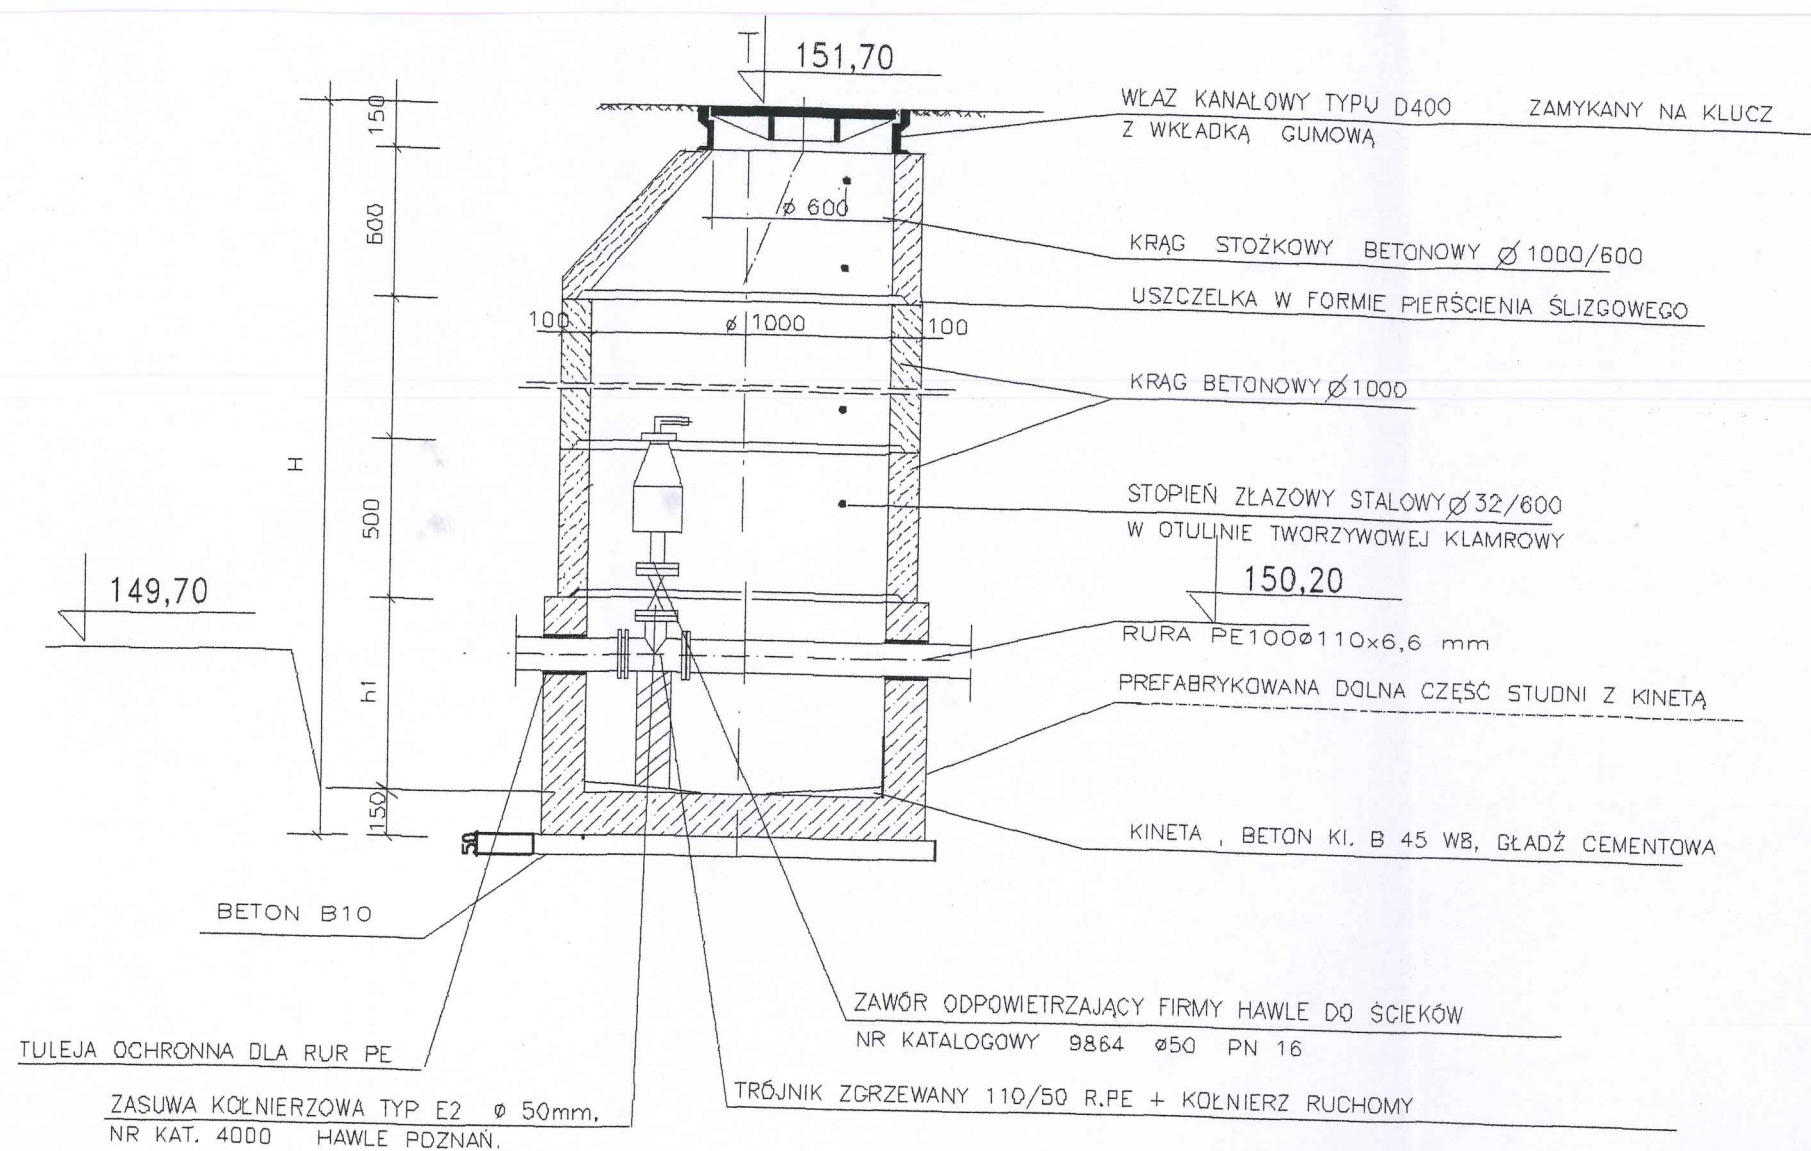

STUDNIA Z ZAWOREM ODPOWIEZRZAJĄCYM

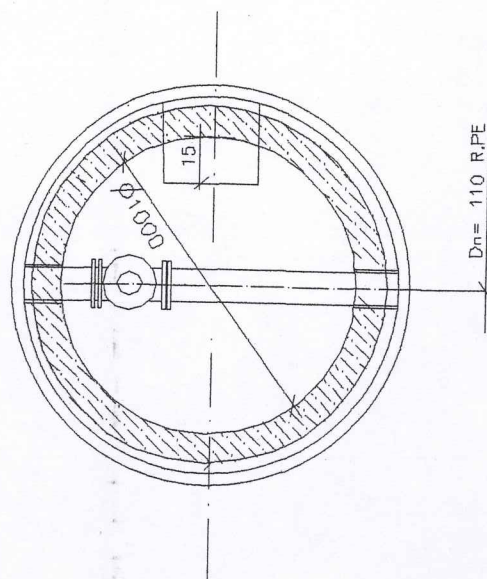

BIURO PROJEKTOWANIA inż. JAN WITKA ŁUKASZOWICE 15 ; 55-010 ŚW.KATARZYNA TEL. 3116-329				
Nr zlec.	Inwestor: Gmina Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55; 55-065 Jordanów Śląski			
	Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA DLA m. JORDANÓW			
Podziatka:				
1:25	Projektował	inż. Jan Witka	56/77/Wwm	07.2010
	Kreślił	inż. Jan Witka		
	Sprawdził	inż. Edward Stankiewicz	188/80 WBPP	
Temat: STUDNIA ODPOWIEZRZAJĄCA Op RUROCIAG TŁOCZNY RT				
Nr rys.				07



BIURO PROJEKTOWANIA inż. JAN WITKA ŁUKASZOWICE 15 ; 55-010 ŚW.KATARZYNA TEL. 3116-329				
Nr zlec.	Inwestor: Gmina Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55; 55-065 Jordanów Śląski			
	Objekt: KANALIZACJA SANITARNA DLA m. JORDANÓW			
1:25	Podziałka:			
	Projektował	inż. Jan Witka	56/77/Wwr	07.2010
	Kreślił	inż. Jan Witka		
	Sprawdził	inż. Edward Stankiewicz	68/80 WRR	
Temat:		STUDNIA ODWADNIAJĄCA Od. 2		
		STUDNIA ODWADNIAJĄCA Od RUROCIĄG TŁOCZNY RT		Nr rys. 06